



รายละเอียดยกการเดินทอนาเสี่ยและทอเสโครก

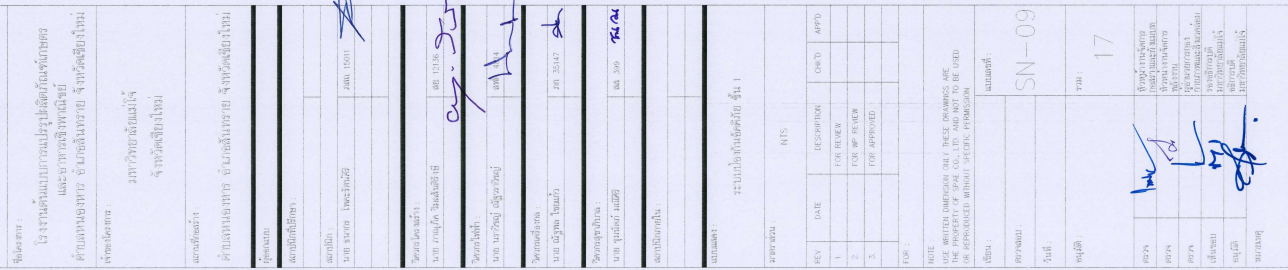



สถานที่พิมพ์ :
 ตำบลหนองหาร อำเภอสีมสาय จังหวัดเชียงใหม่
 พิมพ์เมื่อ

[illegible]

	วันที่รับเข้า : _____	เลขที่ _____
	นาย รุ่งเรือง ขันแก้ว มี	๑๕ 12136
		


[illegible][illegible]

แบบฟอร์ม :
รายงานข้อบกพร่อง ชั้น 2


[illegible]

๒๙/๙		นายพิชิต	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การประมงน้ำจืด
๓๐/๙		นายพิชิต	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การประมงน้ำจืด
๓๑/๙		นายพิชิต	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การประมงน้ำจืด

03/12/00		03/12/00 03/12/00
----------	--	----------------------

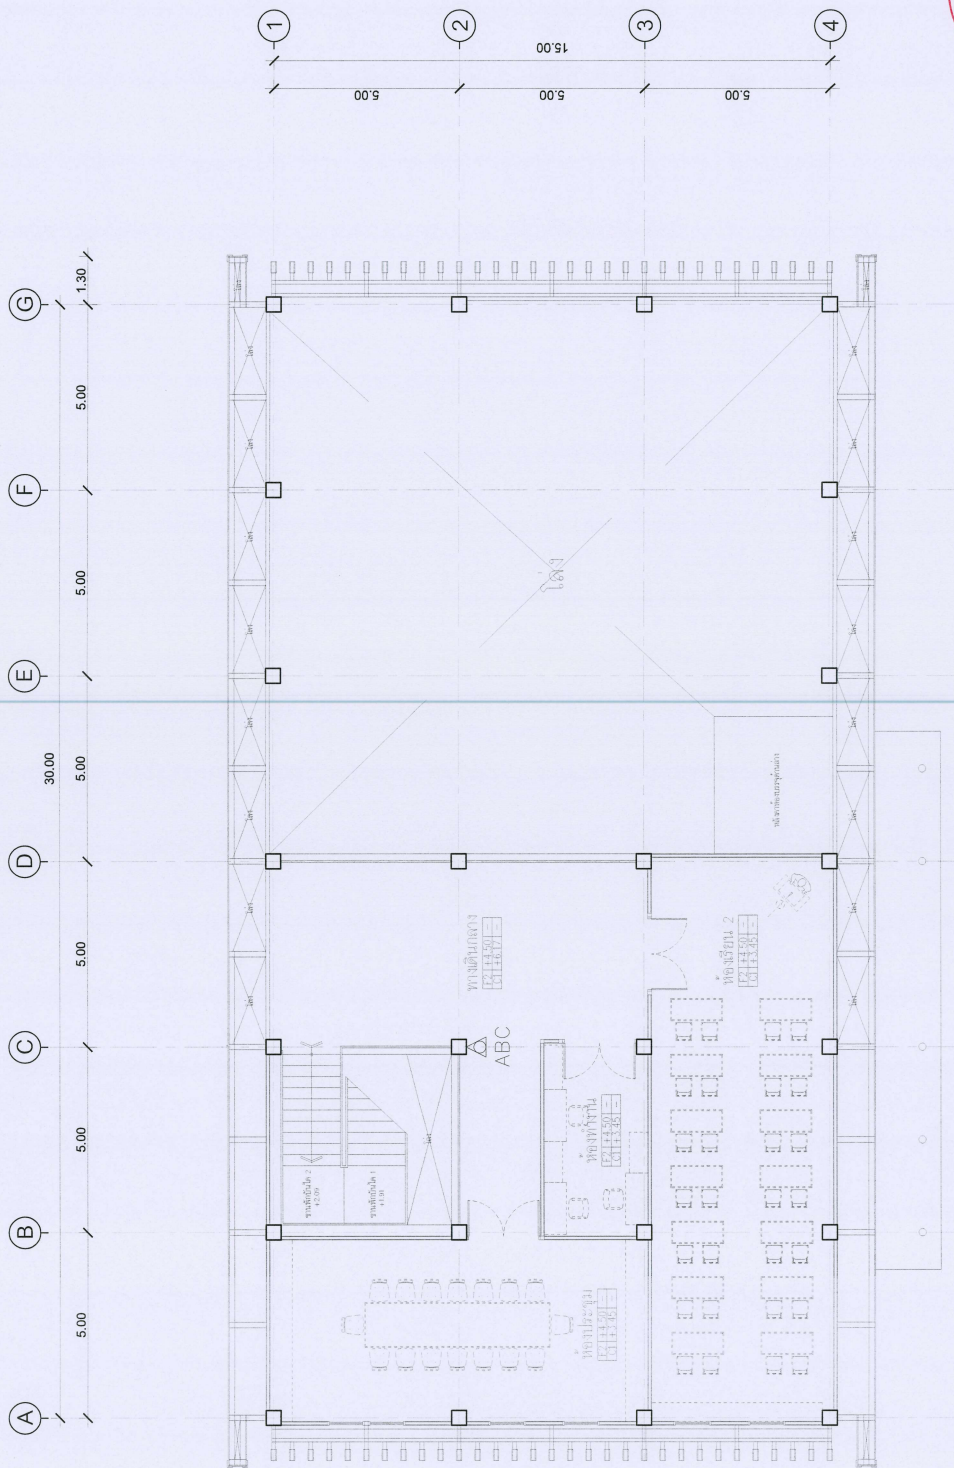

ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 2



สถานที่เกิด :	ตำบลนาทราย อำเภอสีมทราย จังหวัดชัยภูมิ
ปัจจุบัน :	
สถานที่ศึกษา :	
สถานที่ :	ม.บ. ๒๕๐๑
นางสาว นิตยา นิตยาภรณ์	

အမည်အားဖြင့်	မောင် မောင်မောင်	ဖုန်းနံပါတ်	၀၉-၇၅၁၂၃၄
အမည်အားဖြင့်	မောင် မောင်မောင်	ဖုန်းနံပါတ်	၀၉-၇၅၁၂၃၄

[illegible]



REV	DATE	DESCRIPTION	CHG'D	APP'D
1.		FOR REVIEW		
2.		FOR APP REVIEW		

3	FOR APPROVED			
FOR :		NOTE :		
		USE WRITTEN DIMENSION ONLY THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF SPAE CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION		
	ชื่อ :	ตำแหน่ง :		
			CH	17

[illegible]

Инициалы фамилии полностью	Инициалы фамилии полностью	Инициалы фамилии полностью	Инициалы фамилии полностью
М.И.	М.И.	М.И.	М.И.



MODEL	D ก้น	H สูง	d ก้น	INLET(") ช่องเข้า	OUTLET(") ช่องออก	Airblower (litre-min)
PT- 5000	1700	2400	500	4-6"	4-6"	100

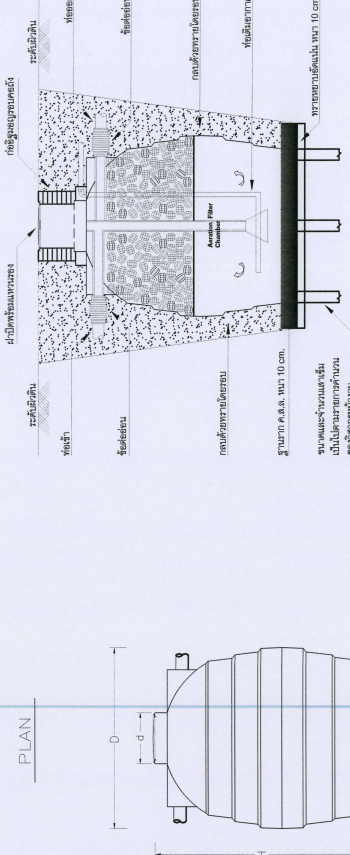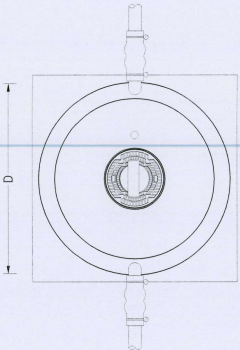

 NTS




[illegible]

ระดับ ± 0.00 อยู่ระดับปานกลาง
 ความเสี่ยงของทั้งต้นไม้นั้น 1:100
 ที่ต้องทำการยกของขึ้นกระชั้นอยู่ข้างหัวถึง 20 เซนติเมตร
 โดยเสถียร คัดล. เสริม ออกแบบโดยวิศวกร
 หัดติดตั้งบริเวณสี่เหลี่ยมคอตีบ หรือสี่เหลี่ยม และทำติดตั้งโดย
 ทำติดตั้งอย่างเหมาะสม ไม่เกิน 10 ปี


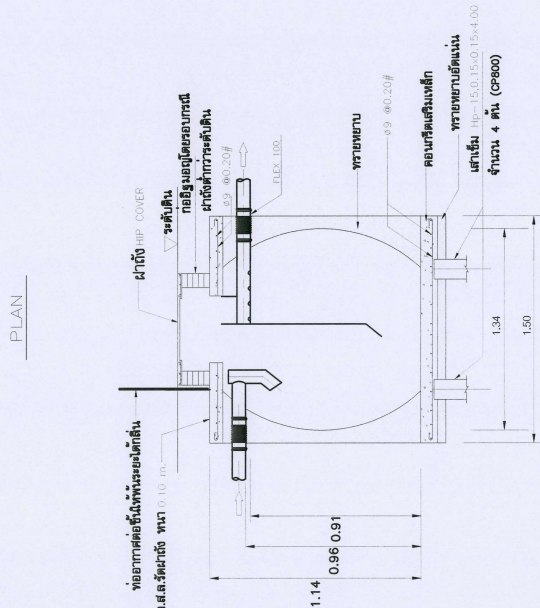
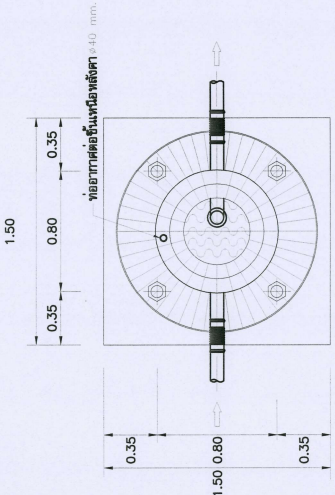



มาตราส่วน NTS

[illegible]

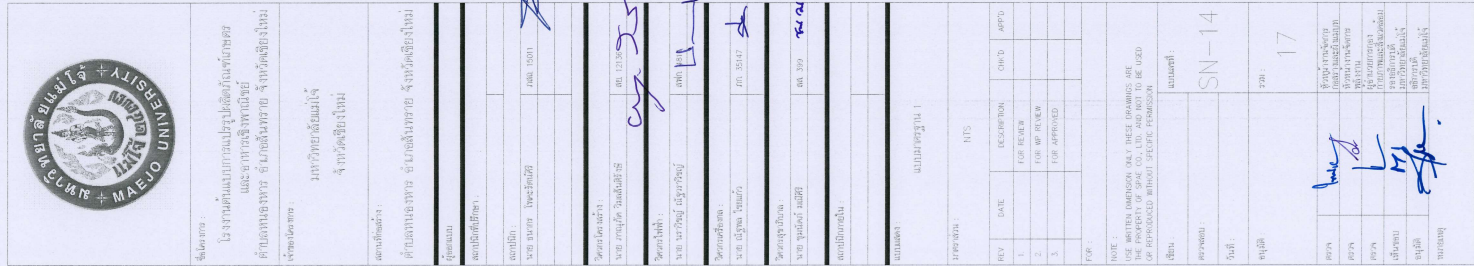


PIPE HANGER	SCALE	NTS.
-------------	-------	------



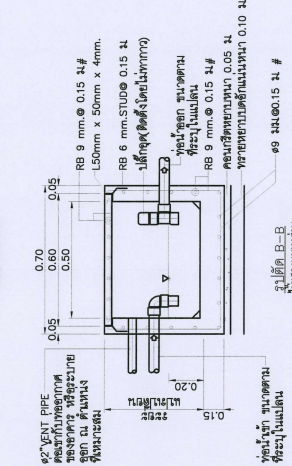

- 3.1. เพื่อกู้คืนสินค้า (ROUND BARS) สัญญาฉบับ RB ใช้รูปแบบการ SR-24
ตาม วันที่ 20
- 3.2. เพื่อกู้คืนสินค้า (DEFORMED BARS) สัญญาฉบับ DB ใช้รูปแบบการ SR-40
ตาม วันที่ 24
4. เพื่อกู้คืนสิ่งต่าง ๆ ที่รวมเข้าด้วยกันให้เป็นไป ตาม มงค 1227 ซึ่งตามภาพ SM 400
ความยาวและขนาดของสารจะระบุตามขนาดของเส้นและได้ใช้เพื่อลดค่าที่จะพบ
ในแบบแปลนนั้นเป็นปกติ
- 4.1. ดังนั้นในรายการที่จะส่งมอบสินค้าจะต้องมีค่าเท่ากับได้คำนวณตามแบบโดยให้เพิ่ม
กับคุณสมบัติของวัสดุที่ส่งมอบ
5. ให้ผู้รับจ้างมีภาระรับผิดชอบที่จะระบุขนาด พื้นที่ให้ตามรายละเอียด และกำหนดจุด
เปิดหรือให้ที่กระพริบแสงของสารจากตำแหน่งตามรายละเอียด แต่ให้ถือได้ว่าเป็นกรณี
ระบุตามแบบส่งมอบ
6. ให้ผู้รับจ้างระบุแสงสว่างกว่า 1 ชม. ต่อความยาววางสายกระเบ 10.00 ม. และให้ใช้
ในหน่วยที่ยกมาและรวมค่าติดตั้งตาม
7. ในกรณีที่มีการใช้สารที่มีการเปิดสว่างให้ใช้วัสดุชนิดที่ส่งมอบตาม
ในกรณีที่มีการส่งมอบเป็นพื้นที่ให้ใช้วัสดุแบบแบบ ให้ผู้รับจ้างระบุวัสดุต่าง
ๆ ตามค่าที่ระบุไว้



ลำดับ	ตัวอย่าง	ตัวหลัก	พื้นที่รับน้ำเดิม	จำนวน (พ.)	ชนิด ไม้ปลูกใหม่	BOD IN (mg/l)	BOD OUT (mg/l)	ความสะอาดของน้ำดิบ (m ³ /d)	หมายเหตุ
1		GT-01	โรงงานต้มเบญ	1	ไม้สัก/ไม้ยาง ขนาด 800 ลิตร	1,000	< 400	3.2	เก็บประจุชีวภาพเพื่อ ควบคุมปริมาณน้ำประจุภายใน
2		WWT-01	โรงงานต้มเบญ	1	บดระ-กระ-ไม้สัก แบบพิเศษ ขนาด 5,000 ลิตร	250	< 20	4.0	
3		WWT-02	หมักน้ำ	1	บดระ-กระ-ไม้สัก แบบพิเศษ ขนาด 5,000 ลิตร	250	< 20	4.0	

LIST OF EQUIPMENT

SEQUENCE	ABBREVIATION	LISTING	QUANTITIES & POSITION	QUANTITIES & SPECIFICATION	CAPACITY @ PUMP	CONTROL SYSTEM & INSTRUMENTS	ELECTRICAL DATA (APPROXIMATE)
							KW RPM V HZ
1.	CWP-1,2	COLD WATER PUMP 2 PUMPS AT PUMP HOUSE (1 DUTY 1 STANDBY)		— END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP	Q = 500 LPM H = 35 M.	—FLUAT SWITCH CONTROL —LOW LEVEL CUT OFF & ALARM AT WATER STORAGE TANK. —HIGH LEVEL CUT OFF & ALARM AT TOWER TANK —ALTERNATING OPERATION	5.5 2,000 380 3 50

