

รายงานผลการตรวจวัดค่าแสงสว่าง (LUX Report) ประจำปี พ.ศ. 2567

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



จัดทำโดย

งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3224-5

การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

ชื่อสถานที่ตรวจวัด อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ส่วนงาน
1. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 2. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 3. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
 4. หน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์
 5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ดำเนินการตรวจวัด วันศุกร์ที่ 17 ,วันจันทร์ที่ 27 และวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

สภาพอากาศ ท้องฟ้าแจ่มใส

เครื่องมือตรวจวัด เครื่องวัดค่าความเข้มแสงสว่าง ยี่ห้อ Digital Meter

รุ่น LX-73 หมายเลขเครื่อง Q6066438 Calibrated date 2 กุมภาพันธ์ 2567

คณะผู้ตรวจวัดและรับรองผล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิตศน์วิจิตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
2. นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงศ์ หัวหน้างานจัดการพลังงาน
3. นายชัยรัตน์ จีรวฒนสกุล นักบริหารงานอาคารสถานที่
4. นายสุรเดช คิดการงาน ช่างเทคนิค/ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
5. นายรัฐพล ญาติมิตรหนูน ช่างเทคนิค/ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
6. นายจิรทีปต์ หมูคำ นักศึกษาสหกิจศึกษา รหัสนักศึกษา 6515124006
7. นายนิติพัฒน์ มานา นักศึกษาสหกิจศึกษา รหัสนักศึกษา 6515124028

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา							
ชั้น : 1	 ห้องประชุม ขาวหอมมะลิ 106 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED T8 (31) 18 W จำนวน 102 หลอด, SP (11) 250 W จำนวน 16 หลอด	118	จุดตรวจ: ห้องประชุม ขาวหอมมะลิ 106	387.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องควบคุม ห้องประชุมขาวหอมมะลิ ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ช่อมำรุ่งและระบบงาน		จุดตรวจ: ห้องควบคุม ห้องประชุมขาวหอมมะลิ	152.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องควบคุม ห้องประชุมขาวหอมมะลิ ชื่อห้องย่อย : นายจุนพล ศรีอุดมสุวรรณ ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ช่อมำรุ่งและระบบงาน		จุดตรวจ: นายจุนพล ศรีอุดมสุวรรณ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องควบคุม ห้องประชุมขาวหอมมะลิ ชื่อห้องย่อย : นายรุ่งโรจน์ มณี ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ช่อมำรุ่งและระบบงาน		จุดตรวจ: นายรุ่งโรจน์ มณี	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น 1	189.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น 1	394.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องควบคุมแบบไฟฟ้า ชั้น 1 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ช่อมำรุ่งและระบบงาน		จุดตรวจ: ห้องควบคุมแบบไฟฟ้า ชั้น 1	154.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องเก็บของ 145 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ		จุดตรวจ: ห้องเก็บของ 145	162.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 138/ 1-2 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 138/ 1-2	319.20		ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องทำงานนักวิจัย 139 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องทำงานนักวิจัย 139	372.20	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องทำงานนักวิจัย 139 ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 1	661.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องทำงานนักวิจัย 144-1-3 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องทำงานนักวิจัย 144-1-3	524.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องทำงานนักวิจัย 144-1 ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 1	436.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องทำงานนักวิจัย 144-2 ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 2	572.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องทำงานนักวิจัย 144-4 ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 3 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 3	482.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น1 ๓-วันตก ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น1 ๓-วันตก	679.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น1 ๓-วันตก ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น1 ๓-วันตก	538.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 โถงบันได ทางขึ้นชั้น 2 ๓-วันตก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงบันได ทางขึ้นชั้น 2 ๓-วันตก	147.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 146/1 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 146/1	401.60		ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 146/1 ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงานนักวิจัย ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: โต๊ะทำงานนักวิจัย	477.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 146/1 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 146/1	476.00		ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 146/2 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 146/2	517.60		ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องผู้อำนวยการ สถาบันบริการตรวจสอบ คุณภาพ (IQS) 105 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องผู้อำนวยการ สถาบันบริการตรวจสอบ คุณภาพ (IQS) 105	638.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องผู้อำนวยการ สถาบันบริการตรวจสอบ คุณภาพ (IQS) ชื่อห้องย่อย : ผู้อำนวยการ สถาบันบริการตรวจสอบคุ ภาพฯ (IQS) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ผู้อำนวยการ สถาบันบริการตรวจสอบคุ ภาพฯ (IQS)	578.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำภายในห้องผู้อำนวยการ (IQS) ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำภายในห้องผู้อำนวยการ (IQS)	154.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเพาะเนื้อเยื่อ 140/1 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลอด LED T8 (2:1) 36 W จำนวน 928 หลอด	928	จุดตรวจ: ห้องเพาะเนื้อเยื่อ 140/1	358.00		ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเพาะเนื้อเยื่อ 140/2 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้องเพาะเนื้อเยื่อ 140/2	307.00		ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 โถงทางเดิน ชั้น 1 ตะวันตก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น 1 ตะวันตก	355.50	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บของ 135 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ 135	628.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์อีแอลดรอ 134 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลอด LED T8 (2:1) 36 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์อีแอลดรอ 134	589.60		ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์อิเล็กตรอน 133 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลอด LED T8 (2.1) 36 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์อิเล็กตรอน 133	374.20		ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์อิเล็กตรอน 132 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์อิเล็กตรอน 132	500.60		ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 141/1 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องเก็บเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 141/1	461.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้อง Dark Room 141/4 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: Dark Room 141/4	316.00		ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บเครื่องมือ 141/3 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องเก็บเครื่องมือ 141/3	272.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 141/2 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องเก็บเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 141/2	372.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องปฏิบัติการจุลทัศน์ 136 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลอด LED T8 (2.1) 36 W จำนวน 34 หลอด	34	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการจุลทัศน์ 136	682.60		ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องปฏิบัติการจุลทัศน์ 136 ชื่อห้องย่อย : บางสุชัยญา โกจันทึก ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: บางสุชัยญา โกจันทึก	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องตรวจสอบคุณภาพข้าว 137 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องตรวจสอบคุณภาพข้าว 137	300.00		ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บของ 143/2 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ 143/2	650.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บของ 143/3 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ 143/3	575.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บของ 142/3 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: 142/3	494.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องประชุม / ห้องรับรอง 104 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุม / ห้องรับรอง 104	767.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บของ 142/2 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ 142/2	507.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บของ 142/1 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ 142/1	449.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บเอกสารการประเมิน 143/1 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ		จุดตรวจ: ห้องเก็บเอกสารการประเมิน 143/1	443.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ฝ่ายวิชาการและผลิตภัณฑการเกษตร 131 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 26 หลอด	26	จุดตรวจ: ฝ่ายวิชาการและผลิตภัณฑการเกษตร 131	387.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ฝ่ายวิชาการและผลิตภัณฑการเกษตร 131 ชื่อห้องย่อย : นายอรรถพล นิติราษฎร์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายอรรถพล นิติราษฎร์	412.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ฝ่ายวิชาการและผลิตภัณฑการเกษตร 131 ชื่อห้องย่อย : นางสาวชุตติกาญจน์ อื่นแก้ว ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวชุตติกาญจน์ อื่นแก้ว	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ฝ่ายวิชาการและผลิตภัณฑการเกษตร 131 ชื่อห้องย่อย : นางสาวกานต์จิณ อัครศรีประไพ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวกานต์จิณ อัครศรีประไพ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ฝ่ายวิชาการและผลิตภัณฑการเกษตร 131 ชื่อห้องย่อย : นางสาวอัญชนิศา ไร่ราชัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวอัญชนิศา ไร่ราชัย	400.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร 111 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร 111	487.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร 111 ชื่อห้องย่อย : นางสาวณัฐกรณ สิกธิโย่ง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวณัฐกรณ สิกธิโย่ง	493.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร 111 ชื่อห้องย่อย : นางสาวพัชรพรรณ พุสสาร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวพัชรพรรณ พุสสาร	543.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร 111 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 3	447.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องผู้อำนวยการ 110/2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องผู้อำนวยการ 110/2	474.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องผู้อำนวยการ 110/2 ชื่อห้องย่อย : ผู้อำนวยการ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ผู้อำนวยการ	412.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องประชุม 110/1 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องประชุม 110/1	468.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องประชุม ข้าวสารี 109 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 40 หลอด	40	จุดตรวจ: ห้องประชุม ข้าวสารี 109	476.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต 127/2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต 127/2	540.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต 127/2 ชื่อห้องย่อย : นางสาววาสนา กาฟักดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาววาสนา กาฟักดี	530.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต 127/2 ชื่อห้องย่อย : นายสหัสส ดันก้อน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายสหัสส ดันก้อน	520.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องนิเทศการข้าว 125/1 ประเภทห้อง : ห้องสันทนาการ		จุดตรวจ: ห้องนิเทศการข้าว 125/1	98.00	100	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บของ สำนักวิจัยฯ 125/2 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด FL (11) 9 W จำนวน 4 หลอด, LED (11) 30 W จำนวน 10 หลอด	14	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ สำนักวิจัยฯ 125/2	156.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน สกนบันบริหารฯ IQS 101 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องสำนักงาน สกนบันบริหารฯ IQS 101	551.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน สกนบันบริหารฯ IQS 101 ชื่อห้องย่อย : นางสาวกัญญารัตน์ ทะลือ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวกัญญารัตน์ ทะลือ	376.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากโคมไฟไม่เพียงพอ
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน สกนบันบริหารฯ IQS 101 ชื่อห้องย่อย : นางสาวสิริภัทร วงษ์ชัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวสิริภัทร วงษ์ชัย	515.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน สกนบันบริหารฯ IQS 101 ชื่อห้องย่อย : นางสาวจิตภา ตาลาน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวจิตภา ตาลาน	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน สกนบันบริหารฯ IQS 101 ชื่อห้องย่อย : นางสาวอังกา โกคาร์รัตน์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวอังกา โกคาร์รัตน์	570.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน สกนบันบริหารฯ IQS 101 ชื่อห้องย่อย : นางสาวเกศรา เทียมทอง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวเกศรา เทียมทอง	457.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	 ห้องปฏิบัติการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 123 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 123	300.80		ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องปฏิบัติการวิจัยเชื้อจุลินทรีย์ 122 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการ สอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการวิจัยเชื้อจุลินทรีย์ 122	464.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องผลิตเชื้อจุลินทรีย์ทางการแพทย์ 126 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องผลิตเชื้อจุลินทรีย์ทางการแพทย์ 126	345.60		ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องปฏิบัติการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO 124 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO 124	437.00		ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องแปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย์ 128 ประเภทห้อง : 8. ห้องอาหาร หลอด LED T8 (2.1) 36 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องแปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย์ 128	401.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องประชุม 121 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED T8 (2.1) 36 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องประชุม 121	460.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องรับตัวอย่างและบริการลูกค้า 127/1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องรับตัวอย่างและบริการลูกค้า 127/1	481.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องรับตัวอย่างและบริการลูกค้า 127/1 ชื่อห้องย่อย : นางสาวชนาพร สอนหล้าวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวชนาพร สอนหล้าวงศ์	434.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องสำนักงาน สถาบันบริการฯ IQS 103-1 ชื่อห้องย่อย : นางสาวพลิดาว วงศ์ไชยศักดิ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวพลิดาว วงศ์ไชยศักดิ์	643.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องสำนักงาน สถาบันบริการฯ IQS 103-2 ชื่อห้องย่อย : นายพัฒน์ โกจิออก ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายพัฒน์ โกจิออก	757.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน สกานับบริการฯ IQS 103-3 ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องสำนักงาน สกานับบริการฯ IQS 103-3	545.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน สกานับบริการฯ IQS 102 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องสำนักงาน สกานับบริการฯ IQS 102	448.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน สกานับบริการฯ IQS 102 ชื่อห้องย่อย : นางสาวดลกลมล สงวน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวดลกลมล สงวน	419.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน สกานับบริการฯ IQS 102 ชื่อห้องย่อย : นางสาวกัรติญา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวกัรติญา	514.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน สกานับบริการฯ IQS 102 ชื่อห้องย่อย : นายจุฑาพล ศรีอุดมสุวรรณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายจุฑาพล ศรีอุดมสุวรรณ	525.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเตรียมอาหาร ห้องสำนักงาน สกานับ บริการฯ IQS 102 ประเภทห้อง : 8. ห้องอาหาร		จุดตรวจ: ห้องเตรียมอาหาร ห้องสำนักงาน สกานับ บริการฯ IQS 102	341.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 โถงบันไดทางขึ้นชั้น 2 หลังห้องลิฟท์ ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงบันไดทางขึ้นชั้น 2 หลังห้องลิฟท์	353.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องลิฟท์ ชั้น 1 ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: ห้องลิฟท์	150.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้อง sever ระบบอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ช่อมบำรุงและระบบงาน		จุดตรวจ: ห้อง sever ระบบอินเทอร์เน็ต	155.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บเอกสาร 224 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (21) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องเก็บเอกสาร 224	512.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการ HPLC LC / MS 238 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ HPLC LC / MS 238	459.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการ HPLC LC / MS 238 ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 1 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 1	474.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 โถงบันได ชั้น 2 ตะวันออก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงบันได ชั้น 2 ตะวันออก	203.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำชาย โถงบันได ชั้น 2 ตะวันออก ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย โถงบันได ชั้น 2 ตะวันออก	210.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำหญิง โถงบันได ชั้น 2 ตะวันออก ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง โถงบันได ชั้น 2 ตะวันออก	212.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสก๊ตสบูโปร 233 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด LED (2:1) 36 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องสก๊ตสบูโปร 233	667.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการรังสี 217/1 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 32 หลอด	32	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการรังสี 217/1	672.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 217/2 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด LED T8 (2:1) 36 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 217/2	984.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 217/3 (214) ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด LED T8 (2:1) 36 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 217/3 (214)	1018.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์เขตร้อน 210 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์เขตร้อน 210	511.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 โถงทางเดิน ชั้น 2 ตะวันออก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น 2 ตะวันออก	420.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 โถงทางเดิน ชั้น 2 เหนือ ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น 2 เหนือ	250.63	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสำนักงาน..... 231 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 18 หลอด	18	จุดตรวจ: ห้องสำนักงาน..... 231	447.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสำนักงาน..... 231 ชื่อห้องย่อย : นางสาวริมฤทัย พุทธวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวริมฤทัย พุทธวงศ์	466.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสำนักงาน..... 231 ชื่อห้องย่อย : นางสาวสุปราณี แก้วเทียน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวสุปราณี แก้วเทียน	300.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำ ห้องสำนักงาน..... 231 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำ ห้องสำนักงาน..... 231	286.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บของ ห้องสำนักงาน..... 231 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ		จุดตรวจ: ห้องเก็บของ ห้องสำนักงาน..... 231	480.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบ 237 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 20 หลอด	20	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบ 237	356.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บอุปกรณ์ความร้อน 222/1 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องเก็บอุปกรณ์ความร้อน 222/1	352.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเตรียมตัวอย่าง 235 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 20 หลอด	20	จุดตรวจ: ห้องเตรียมตัวอย่าง 235	328.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 โถงบันไดชั้น 2 หลังห้องลิฟท์ ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงบันไดชั้น 2 หลังห้องลิฟท์	544.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 ห้องลิฟท์ ชั้น 2 ประเภทห้อง : B. ระยะทางสัญจร		จุดตรวจ: ห้องลิฟท์ ชั้น 2	150.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้อง sever ระบบอินเทอร์เน็ต ชั้น 2 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ช่อมำรุ้งและระบบงาน		จุดตรวจ: ห้อง sever ระบบอินเทอร์เน็ต ชั้น 2	152.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น 2	381.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น 2	388.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บของ ชั้น 2 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ		จุดตรวจ: ห้องเก็บของ ชั้น 2	154.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องควบคุมไฟฟ้าประจำชั้น 2 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ช่อมำรุ้งและระบบงาน		จุดตรวจ: ห้องควบคุมไฟฟ้าประจำชั้น 2	151.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บวัสดุสำนักงาน 219/1 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องเก็บวัสดุสำนักงาน 219/1	519.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องนิรภัย 219/2 ประเภทห้อง : ห้องสันกนาการ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องนิรภัย 219/2	420.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องนิรภัย 219/2 ชื่อห้องย่อย : นายปฐมพร อินชนบท ประเภทห้อง : ห้องสันกนาการ		จุดตรวจ: นายปฐมพร อินชนบท	420.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการ ห้องเส้นมือนาง 218 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด LED T8 (2:1) 36 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ ห้องเส้นมือนาง 218	326.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องอุปกรณ์วิเคราะห์ 222/2 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องอุปกรณ์วิเคราะห์ 222/2	527.00	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 ห้องอุปกรณ์วิเคราะห์ 222/2 ชื่อห้องย่อย : นางสาวธนพร ดาวเดช ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: นางสาวธนพร ดาวเดช	487.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องอุปกรณ์วิเคราะห์ 222/2 ชื่อห้องย่อย : นายพาตีคุลา โอโดวา ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: นายพาตีคุลา โอโดวา	584.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องอุปกรณ์วิเคราะห์ 222/2 ชื่อห้องย่อย : นางสาวกวิพรา จันทรคำ ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: นางสาวกวิพรา จันทรคำ	570.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ตะวันตก ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ตะวันตก	241.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ตะวันตก ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ตะวันตก	224.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการปั่นแก้ว 216/4 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (21) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการปั่นแก้ว 216/4	432.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องตู้เบี่ยงหลอด 216/3 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด LED T8 (21) 36 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องตู้เบี่ยงหลอด 216/3	483.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องตู้เบี่ยงหลอด 216/3 ชื่อห้องย่อย : พศ.ดร.วรารณณ์ แสงทอง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ.ดร.วรารณณ์ แสงทอง	443.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องตู้เบี่ยงหลอด 216/3 ชื่อห้องย่อย : นางสาวศิริมา อ้ายเสาร์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวศิริมา อ้ายเสาร์	594.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 ห้องภูมิ้องหลวง 216/3 ชื่อห้องย่อย : นางสาวอัญชลี แซ่หาง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวอัญชลี แซ่หาง	464.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องภูมิ้องหลวง 216/3 ชื่อห้องย่อย : นางสาวกาญจนา กัมปไสย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวกาญจนา กัมปไสย	453.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องพลาญงานปราจีนบุรี 216/2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องพลาญงานปราจีนบุรี 296/2	326.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องพลาญงานปราจีนบุรี 216/2 ชื่อห้องย่อย : นายอนุชิต วงศ์ชื่น ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายอนุชิต วงศ์ชื่น	245.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องพลาญงานปราจีนบุรี 216/2 ชื่อห้องย่อย : นางสาวศศิณา จันทรบ่อโพธิ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวศศิณา จันทรบ่อโพธิ์	279.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับโคมไฟ
ชั้น : 2	🏠 ห้องพลาญงานปราจีนบุรี 216/2 ชื่อห้องย่อย : นายภาณุวัฒน์ ใจจะดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายภาณุวัฒน์ ใจจะดี	363.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับโคมไฟ
ชั้น : 2	🏠 ห้องสังข์แพด 216/1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องสังข์แพด 216/1	456.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสังข์แพด 216/1 ชื่อห้องย่อย : นางสาวพนิดา ภูพา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวพนิดา ภูพา	419.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสังข์แพด 216/1 ชื่อห้องย่อย : นางสาวนันทิยากร วิจิตรชะอี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวนันทิยากร วิจิตรชะอี	411.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 โถงทางเดิน ชั้น 2 ตะวันตก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น 2 ตะวันตก	174.50	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 ห้องวิทยาการสนุโพร 212/2-1 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 80 หลอด	80	จุดตรวจ: ห้องวิทยาการสนุโพร 212/2-1	456.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องวิทยาการสนุโพร 212/2-2 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้องวิทยาการสนุโพร 212/2-2	312.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บสนุโพร วิทยาการสนุโพร 215/2 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 30 หลอด	30	จุดตรวจ: ห้องเก็บสนุโพร วิทยาการสนุโพร 215/2	378.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องวิทยาการสนุโพร 211/2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องวิทยาการสนุโพร 211/2	441.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องวิทยาการสนุโพร 211/2 ชื่อห้องย่อย : อาจารย์ ดร.บริมกร เท้าแก่นจันทร์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: อาจารย์ ดร.บริมกร เท้าแก่นจันทร์	408.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการเครื่องชี้ 221/1 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการเครื่องชี้ 221/1	386.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการวิทยาการสนุโพร 213/2 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการวิทยาการสนุโพร 213/2	383.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว 211/1,212/1,213/1,215/1-1 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ		จุดตรวจ: ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว 211/1,212/1,213/1,215/1-1	300.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บและรักษาตัวอย่าง 221/2 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องเก็บและรักษาตัวอย่าง 221/2	343.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการ Proximat 232 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 48 หลอด	48	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ Proximat 232	391.40	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการ AAS 239 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (24) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ AAS 239	465.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการ AAS 239 ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 1 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 1	436.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องปฏิบัติการ ICP/MS 234 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (24) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ ICP/MS 234	549.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องทดลอง ECMS 236 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (24) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องทดลอง ECMS 236	478.80	300	ผ่าน	



🏠 Address

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

📞 Phone :

ประชาสัมพันธ์ : 053 - 873000

✉ E-mail

maejo_university@mju.ac.th

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ							
ชั้น : 3	☛ ห้องประชุม 333 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องประชุม 333	340.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	☛ โถงบันได ชั้น 3 ตะวันออก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงบันได ชั้น 3 ตะวันออก	380.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	☛ ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ตะวันออก ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ตะวันออก	361.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	☛ ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ตะวันออก ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ตะวันออก	259.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	☛ ห้องทำงาน 332/5 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องทำงาน 332/5	474.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	☛ ห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 332/4 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 332/4	419.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	☛ ห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 332/4 ชื่อห้องย่อย : ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย (นายสมยศ มีสุข)	839.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	☛ ห้องทำงาน 332/3 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องทำงาน 332/3	900.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	☛ ห้องประสานงานวิชาการ 332/2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องประสานงานวิชาการ 332/2	583.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	☛ ห้องประสานงานวิชาการ 332/2 ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 1	563.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิชาการ การเกษตร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิชาการ การเกษตร	862.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิชาการ เกษตร ชื่อห้องย่อย : พศ.ดร.ตะวัน จิตรสูงเนิน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ.ดร.ตะวัน จิตรสูงเนิน	828.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องประชุม 311/1-2 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด T5 (21) 28 W จำนวน 48 หลอด	48	จุดตรวจ: ห้องประชุม 311/1-2	462.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องข้าวแกัรวง 311/1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (21) 28 W จำนวน 48 หลอด	48	จุดตรวจ: ห้องข้าวแกัรวง 311/1	387.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องข้าวแกัรวง 311/1 ชื่อห้องย่อย : นางวีไล เจริญอรุณวัฒนา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางวีไล เจริญอรุณวัฒนา	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องข้าวแกัรวง 311/1 ชื่อห้องย่อย : นางเรวดี ปุกอินทร์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางเรวดี ปุกอินทร์	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องข้าวแกัรวง 311/1 ชื่อห้องย่อย : เนพิพัฒน์ แก่งจันทร์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: เนพิพัฒน์ แก่งจันทร์	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องข้าวแกัรวง 311/1 ชื่อห้องย่อย : นางรัตนา ศรีวิชัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางรัตนา ศรีวิชัย	642.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องข้าวแกัรวง 311/1 ชื่อห้องย่อย : นางสาวชณันท์สร์ ทิรติอำนาจศรี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวชณันท์สร์ ทิรติอำนาจศรี	466.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องข้าวแกัรวง 311/1 ชื่อห้องย่อย : นางกัลยาณี หล้าป้อม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางกัลยาณี หล้าป้อม	353.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากโคมไฟไม่เพียงพอ

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องข้าวแกงรอง 311/1 ชื่อห้องย่อย : นางสาวรุจิราวรรณ ชันติ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวรุจิราวรรณ ชันติ	429.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องข้าวแกงรอง 311/1 ชื่อห้องย่อย : นางสาวกนกวรรณ เต๊ะจิ๊ะ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวกนกวรรณ เต๊ะจิ๊ะ	446.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องข้าวแกงรอง 311/1 ชื่อห้องย่อย : นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน	502.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องเตรียมอาหาร 311/1-3 ประเภทห้อง : 8. ห้องอาหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องเตรียมอาหาร 311/1-3	205.00	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย 317/2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย 317/2	416.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย 317/2 ชื่อห้องย่อย : นางสาวอัมภา สันทราย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวอัมภา สันทราย	402.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย 317/2 ชื่อห้องย่อย : นายเกียรติศักดิ์ ทาสุม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายเกียรติศักดิ์ ทาสุม	255.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากโคมไฟไม่เพียงพอและหลอดไฟชำรุด
ชั้น : 3	🏠 ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย 317/2 ชื่อห้องย่อย : นางสาวรัญรนา ชยัน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวรัญรนา ชยัน	444.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องอาหาร 333-1 ประเภทห้อง : 8. ห้องอาหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องอาหาร 333-1	278.00	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องทำงาน 317/3-1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องทำงาน 317/3-1	350.80	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องทำงาน 317/3-1 ชื่อห้องย่อย : อาจารย์ ดร. อนุพันธ์์ สมบูรณ์วงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: อาจารย์ ดร. อนุพันธ์์ สมบูรณ์วงศ์	445.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องเก็บของ 317/3-2 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ		จุดตรวจ: ห้องเก็บของ 317/3-2	500.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 317/4 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 317/4	543.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 318 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 318	482.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 319 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 319	466.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 320/1 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 320/1	511.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 320/2 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 320/2	393.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 320/2 ชื่อห้องย่อย : นางเรือนแก้ว ประพฤติ ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: นางเรือนแก้ว ประพฤติ	235.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 3	🏠 โถงบันไดชั้น 3 ตะวันตก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงบันไดชั้น 3 ตะวันตก	195.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น3 ตะวันตก ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น3 ตะวันตก	162.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น3 ตะวันตก ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น3 ตะวันตก	150.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 321/2 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 321/2	642.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องงานบริหารและธุรการ 331/2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องงานบริหารและธุรการ 331/2	410.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องงานบริหารและธุรการ 331/2 ชื่อห้องย่อย : นายปริญญา เพียรสุดสำห ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายปริญญา เพียรสุดสำห	402.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องงานบริหารและธุรการ 331/2 ชื่อห้องย่อย : นางสาวจิตาภา สร้อยโพธิคุณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวจิตาภา สร้อยโพธิคุณ	452.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องงานบริหารและธุรการ 331/2 ชื่อห้องย่อย : นายยุทธนา ชำนาญ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายยุทธนา ชำนาญ	410.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องงานบริหารและธุรการ 331/2 ชื่อห้องย่อย : นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์	407.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องงานบริหารและธุรการ 331/2 ชื่อห้องย่อย : นายณัฐวุฒิ เครือฟู ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายณัฐวุฒิ เครือฟู	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 321/1 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 321/1	631.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 315 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 315	592.40	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	 ห้องเก็บของ 316 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ 316	380.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องว่างรอใช้ประโยชน์ 314/2 ประเภทห้อง : ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องว่างรอใช้ประโยชน์ 314/2	367.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้อง Daek Room 314/1 (ห้องเก็บของ) ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED T8 (2:1) 36 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้อง Daek Room 314/1 (ห้องเก็บของ)	240.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	 โถงทางเดิน ชั้น 3 ตะวันตก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น 3 ตะวันตก	308.50	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องเก็บพัสดุ 313/1 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED T8 (2:1) 36 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องเก็บพัสดุ 313/1	154.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องเก็บวัสดุสำนักงาน 313/2 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED T8 (2:1) 36 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องเก็บวัสดุสำนักงาน 313/2	157.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องเก็บเอกสารงานนโยบาย 313/3 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED T8 (2:1) 36 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องเก็บเอกสารงานนโยบาย 313/3	160.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องเก็บวัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 313/4 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED T8 (2:1) 36 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องเก็บวัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 313/4	158.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องงานคลังและพัสดุ 331/1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 24 หลอด	24	จุดตรวจ: ห้องงานคลังและพัสดุ 331/1	376.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องงานคลังและพัสดุ 331/1 ชื่อห้องย่อย : นางสาวสนธยา ธงงาม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวสนธยา ธงงาม	224.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากโคมไฟไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	 ห้องงานคลังและพัสดุ 331/1 ชื่อห้องย่อย : นางบัวลอย ธิปิน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางบัวลอย ธิปิน	407.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องงานคลังและพัสดุ 331/1 ชื่อห้องย่อย : นางสาวศิริพร พานทอง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวศิริพร พานทอง	310.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	🏠 ห้องงานคลังและพัสดุ 331/1 ชื่อห้องย่อย : นายวรวิทย์ ทางคำ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายวรวิทย์ ทางคำ	360.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	🏠 ห้องงานคลังและพัสดุ 331/1 ชื่อห้องย่อย : นางทวิพร คำนิจ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางทวิพร คำนิจ	402.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องงานคลังและพัสดุ 331/1 ชื่อห้องย่อย : นางสาวศุภนิดา คำเกลี้ยง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวศุภนิดา คำเกลี้ยง	410.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ข้างห้องลิฟท์ ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ข้างห้องลิฟท์	163.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ข้างห้องลิฟท์ ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ข้างห้องลิฟท์	167.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง sever ระบบอินเทอร์เน็ต ชั้น 3 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน		จุดตรวจ: ห้อง sever ระบบอินเทอร์เน็ต ชั้น 3	155.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องลิฟท์ ชั้น 3 ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: ห้องลิฟท์ ชั้น 3	150.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 โถงบันได ชั้น 3 หลังห้องลิฟท์ ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงบันได ชั้น 3 หลังห้องลิฟท์	670.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องควบคุมมอเตอร์ลิฟท์ (ตาดฟ้า) ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน		จุดตรวจ: ห้องควบคุมมอเตอร์ลิฟท์ (ตาดฟ้า)	165.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องประชุม 312/2 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องประชุม 312/2	302.40	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องเก็บ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุ 317/1 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 18 หลอด	18	จุดตรวจ: ห้องเก็บ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุ 317/1	519.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องเก็บเอกสารสำนักงาน 312/1 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องเก็บเอกสารสำนักงาน 312/1	412.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องศูนย์เกษตรอินทรีย์ 310 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 26 หลอด	26	จุดตรวจ: ห้องศูนย์เกษตรอินทรีย์ 310	409.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องศูนย์เกษตรอินทรีย์ 310 ชื่อห้องย่อย : สุนันทา ศรีรัตน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: สุนันทา ศรีรัตน	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องศูนย์เกษตรอินทรีย์ 310 ชื่อห้องย่อย : ณริญารักษ์ วิชาษา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องศูนย์เกษตรอินทรีย์ 310	512.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องศูนย์เกษตรอินทรีย์ 310 ชื่อห้องย่อย : ภูมิพัฒน์ ชาติศรีบุญกัญจน์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ภูมิพัฒน์ ชาติศรีบุญกัญจน์	329.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำภายในห้องศูนย์เกษตรอินทรีย์ 310 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำภายในห้องศูนย์เกษตรอินทรีย์ 310	374.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมฯ 332/7 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: ห้องรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมฯ 332/7	605.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมฯ 322/7 ชื่อห้องย่อย : รศ.ดร.อรทัย มิ่งผล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: รศ.ดร.อรทัย มิ่งผล	605.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องสมุด 343 ประเภทห้อง : F. Working Space ห้องสมุด และการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 32 หลอด	32	จุดตรวจ: ห้องสมุด 343	272.40	300	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อผู้ตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	 ห้องสมุด 343 ชื่อห้องย่อย : นางสาวพรสวรรค์ ดวงจันทร์ ประเภทห้อง : F. Working Space ห้องสมุด และการเรียนรู้ ด้วยตนเอง		ผู้ตรวจ: นางสาวพรสวรรค์ ดวงจันทร์	254.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	 ห้องสมุด 343 ชื่อห้องย่อย : นางสาวรัตติกาล กันทะวงศ์ ประเภทห้อง : F. Working Space ห้องสมุด และการเรียนรู้ ด้วยตนเอง		ผู้ตรวจ: นางสาวรัตติกาล กันทะวงศ์	270.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	 ห้องสมุด 343 ชื่อห้องย่อย : นายประสิทธิ์ ใจคำ ประเภทห้อง : F. Working Space ห้องสมุด และการเรียนรู้ ด้วยตนเอง		ผู้ตรวจ: นายประสิทธิ์ ใจคำ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องสมุด 343 ชื่อห้องย่อย : นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ ประเภทห้อง : F. Working Space ห้องสมุด และการเรียนรู้ ด้วยตนเอง		ผู้ตรวจ: นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์	239.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	 ห้องผู้อำนวยการสำนักวิจัย 322 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		ผู้ตรวจ: ห้องผู้อำนวยการสำนักวิจัย 322	512.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องผู้อำนวยการสำนักวิจัย 322 ชื่อห้องย่อย : รศ.ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		ผู้ตรวจ: รศ.ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์	512.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องรองผู้อำนวยการสำนักวิจัย 322/8 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (21) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	ผู้ตรวจ: ห้องรองผู้อำนวยการสำนักวิจัย 322/8	537.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมฯ 322/8 ชื่อห้องย่อย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		ผู้ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์	537.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องนักวิชาการเกษตร 322/9 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (21) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	ผู้ตรวจ: ห้องนักวิชาการเกษตร 322/9	450.00	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องนักวิชาการเกษตร 322/9 ชื่อห้องย่อย : นางกีรนนท์ เสนาหาญ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางกีรนนท์ เสนาหาญ	450.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องประสานงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก 322/10 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องประสานงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก 322/10	506.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องประสานงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก 322/10 ชื่อห้องย่อย : นางสาวเกศณี จิตรัตน์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวเกศณี จิตรัตน์	683.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องประสานงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก 322/10 ชื่อห้องย่อย : นางสาวปริญญ์ช ปุ๊กทานดา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวปริญญ์ช ปุ๊กทานดา	856.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องนักวิชาการศึกษา 322/11 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องนักวิชาการศึกษา 322/11	517.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องนักวิชาการศึกษา 322/11 ชื่อห้องย่อย : นางกัมปพร ศรีรินทร์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางกัมปพร ศรีรินทร์	517.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 322/12 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2:1) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 322/12	338.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 322/12 ชื่อห้องย่อย : นางวนิดา เมืองมูล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางวนิดา เมืองมูล	458.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 โถงทางเดินชั้น 3 ตะวันออก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงทางเดินชั้น 3 ตะวันออก	243.50	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 โถงทางเดิน ชั้น 3 ตะวันตก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น 3 ตะวันตก	351.13	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องกองบริหารงานวิจัย 342 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (21) 28 W จำนวน 48 หลอด	48	จุดตรวจ: ห้องกองบริหารงานวิจัย 342	399.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องกองบริหารงานวิจัย 342 ชื่อห้องย่อย : นางปนกานต์ ภูเอี่ยม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางปนกานต์ ภูเอี่ยม	296.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	🏠 ห้องกองบริหารงานวิจัย 342 ชื่อห้องย่อย : นางสาวสุนทรี ทับทิมทอง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวสุนทรี ทับทิมทอง	336.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	🏠 ห้องกองบริหารงานวิจัย 342 ชื่อห้องย่อย : นางสาววันเพ็ญ ดวงมาราช ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาววันเพ็ญ ดวงมาราช	226.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	🏠 ห้องกองบริหารงานวิจัย 342 ชื่อห้องย่อย : นางสาวกนกวรรณ ทาแดง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวกนกวรรณ ทาแดง	634.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องกองบริหารงานวิจัย 342 ชื่อห้องย่อย : นางสาวปรีศนา ยาสีทิ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวปรีศนา ยาสีทิ	332.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	🏠 ห้องกองบริหารงานวิจัย 342 ชื่อห้องย่อย : นางสาวพรศิริ ขุนวิเศษ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวพรศิริ ขุนวิเศษ	310.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	🏠 ห้องกองบริหารงานวิจัย 342 ชื่อห้องย่อย : นางสาวศรัญญา อุกธิยาเล่า ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวศรัญญา อุกธิยาเล่า	331.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	🏠 ห้องกองบริหารงานวิจัย 342 ชื่อห้องย่อย : นางณฤทัย จินวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางณฤทัย จินวงศ์	385.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ชั้น : 3	🏠 ห้องรับรองพิเศษ (ห้องที่ประทับ) 341/1-9 ประเภทห้อง : ไม่ได้ใช้งาน		จุดตรวจ: ห้องรับรองพิเศษ (ห้องที่ประทับ) 341/1-9	300.00		ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	 ห้องประชุม 344 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องประชุม 344	459.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องประชุม 332/6 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด T5 (2.1) 28 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องประชุม 332/6	498.20	300	ผ่าน	



Address

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290



Phone :

ประชาสัมพันธ์ : 053 - 873000



E-mail

maejo_university@mju.ac.th

งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานด้านแสงสว่าง

- ส่วนงาน : 1. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
2. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. หน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ชื่ออาคาร : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 1 : หัวข้อ บริเวณใช้ประโยชน์ทั่วไป

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 100 – 200 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	68	89.47
ไม่ผ่านเกณฑ์	8	10.53
รวม	76	100

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 1 : หัวข้อ บริเวณใช้ประโยชน์ในห้องสำนักงาน

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 300 – 350 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	89	97.80
ไม่ผ่านเกณฑ์	2	2.20
รวม	91	100

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 2 : หัวข้องานละเอียดเล็กน้อยงานประจำในห้องสำนักงาน

ลักษณะการตรวจวัดรายบุคคล ณ จุดโต๊ะปฏิบัติงาน

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 400 – 500 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	80	80
ไม่ผ่านเกณฑ์	20	20
รวม	100	100

สรุปผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ณ จุดตรวจวัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (จุดตรวจวัด n=267)

ตารางแสดงผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (จุดตรวจวัด n=267)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	237	88.76
ไม่ผ่านเกณฑ์	30	11.24
รวม	267	100


ผลการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ,วันจันทร์ที่ 27 และวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 จำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมดจำนวน 267 จุดตรวจวัด จากผลการตรวจวัดพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร มีค่าแสงสว่างผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 88.76 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 10.24 เนื่องจากพบว่ามีค่าแสงสว่างของหลอดไฟไม่เพียงพอ โดยมีข้อเสนอเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตลอดจนชื้อนามัยที่ดีด้านแสงสว่างของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการภายในอาคาร ดังนี้

1. พิจารณาเปิดม่านรับแสงธรรมชาติในพื้นที่ติดหน้าต่าง และพิจารณาลดความทึบแสงของฟิล์มกรองแสง เพื่อให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาได้
2. ในพื้นที่บางจุดที่มีผลการตรวจค่าแสงสว่างต่ำ อาจพิจารณาเพิ่มโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าที่ให้ค่าแสงส่องสว่างเพิ่มขึ้น ในส่วนโตะปฏิบัติงานบุคลากรที่มีค่าแสงสว่างไม่เพียงพอ ควรพิจารณาใช้โคมไฟโตะทำงานเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างในการปฏิบัติงาน


(นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน)

ช่างเทคนิค/ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

ผู้ตรวจติดตาม



(นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงศ์)

หัวหน้างานจัดการพลังงาน

ผู้ตรวจสอบรับรองการตรวจติดตาม


(นายชัยรัตน์ จีรวฒนสกุล)

นักบริหารงานอาคารสถานที่

ผู้ตรวจติดตาม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิตศน์วิจิตร)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

ผู้ตรวจสอบรับรองผลและให้คำแนะนำ



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ขอรับรองว่า

นายศตวรรษ นิตฺสน์วิจิตร

ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับ หัวหน้างาน

ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๒ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒

(นายสุรพล พุดทองคำ)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

(นายอมรทัต นิตฺติศยกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



เล่มที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓๗๑๑ / ๒๕๕๒

เล่ม ๗.๓

หนังสือสำคัญฉบับใหม่เพื่อแสดงว่า

นายศกวรรณ นิตฺชนวีจิตร

๓ - ๕๙๕ - ๙๙๕๙๓ - ๙๙ - ๕

อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ ถนน,ตรอก หรือซอย - หมู่ที่ ๕

ตำบล สารภี อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่

บิดาชื่อ นายสว่าง มารดาชื่อ นางผ่องพรรณ

ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวเป็น " ชนวัฒน์ "

นายทะเบียนท้องถิ่นได้อนุญาตแล้ว จึงให้หนังสือสำคัญฉบับใหม่หลักฐาน

ที่ว่าการ อำเภอสารภี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

(นายอำเภอ (จ.น.ค. ๑) รักษาการแทน)
นายทะเบียนท้องถิ่น
นายอำเภอสารภี
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

รับรองสำเนา

(นายชนวัฒน์ นิตฺชนวีจิตร)

ภาคผนวก

การตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่าง

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ได้กำหนดให้

ข้อ 3 นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะที่เป็นจริงของสภาพการทำงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อุปกรณ์ กระบวนการผลิต วิธีการทำงาน หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความร้อน แสงสว่าง หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ให้นายจ้างดำเนินการจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานฯ เพิ่มเติมภายใน 90 วันนับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อ 8 ให้ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการ โดยให้ตรวจวัด "บริเวณพื้นที่ทั่วไป" บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตที่ถูกจ้างทำงาน และบริเวณที่ถูกจ้างต้องทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาคู่กับที่ในการทำงาน ในสภาพการทำงานปกติและในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด

(ตารางแนบท้ายประกาศ)

ตารางที่ ๑ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ

บริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน	ลักษณะพื้นที่เฉพาะ	ตัวอย่างบริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)	จุดที่มีความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด (ลักซ์)
บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรของบุคคลและ/หรือยานพาหนะในการปกติ และบริเวณที่มีการสัญจรในการฉุกเฉิน	ทางสัญจรในการฉุกเฉิน	ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บันไดทางฉุกเฉิน (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดับ โดยยึดตามเส้นทางของทางออกที่ระบุดังกล่าว)	๑๐	-
	ภายนอกอาคาร	ลานจอดรถ ทางเดิน บันได	๕๐	๒๕
		ประตูทางเข้า/ออกของสถานประกอบกิจการ	๕๐	-
	ภายในอาคาร	ทางเดิน บันได ทางเข้า/ออกลิฟต์	๑๐๐	๕๐
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป		ลิฟต์	๑๐๐	-
		ห้องพักสำหรับลูกจ้าง/ผู้มาเยือน ห้องพักรับรอง	๕๐	๒๕
		ปั๊มน้ำมัน	๑๐๐	-
		- ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า - ห้องเก็บของ ห้องเก็บวัสดุ - ห้องเก็บขยะ	๑๐๐	๕๐
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน		โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องบรรณารักษ์	๑๐๐	๕๐
		- ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย ห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อกับลูกค้า พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ	๓๐๐	๑๕๐

ตารางที่ ๒ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ถูกจ้างต้องทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาคู่กับที่ในการทำงาน

การใช้อุปกรณ์	ลักษณะงาน	ตัวอย่างลักษณะงาน	ค่าความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)
งานขยาย	งานที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่มากจนมองไม่เห็นโดยง่าย ต้องใช้แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์	- งานขยายที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่มากกว่า ๕๐๐ ไมโครเมตร (๐.๕ มิลลิเมตร) - การตรวจสอบงานขยายด้วยสายตา การประกอบ การนับ การตรวจสอบเครื่องที่มีขนาดเล็ก - การวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง - การวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง การวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง - การวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง การวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง - การวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง การวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง	๒๐๐ - ๓๐๐
งานละเอียดเล็กน้อย	งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง สามารถมองเห็นได้ และมีความละเอียดของชิ้นงาน	- งานวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง - การทำงานที่ไม่ใช่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง - งานประกอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก - งานประกอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก - งานประกอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก - งานประกอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก - งานประกอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก	๓๐๐ - ๔๐๐
	งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้แว่นขยาย และมีความละเอียดของชิ้นงาน	- งานประกอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก - การปฏิบัติงานที่ชิ้นงานมีขนาดตั้งแต่ ๑๒๕ ไมโครเมตร (๐.๑๒๕ มิลลิเมตร) - งานประกอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก - งานประกอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก - งานประกอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก - งานประกอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก - งานประกอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก	๔๐๐ - ๕๐๐

เครื่องมือการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่าง



ใบรับรองเครื่องเครื่องตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่าง



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250
TEL. 0-2717-3000-24 FAX. 0-2719-9484



Certificate of Calibration

Certificate No. : 24PH118

Page : 1 of 2

Equipment : Digital Lux Meter
Manufacturer: Digicon
Model : LX-73
Serial No.: Q606438
ID No.: -

This certificate may not be reproduced other than in full,
except with the prior written approval of the head of
Corporate Services 3: Equipment Calibration and Testing Services.

Condition As-Received: Used Item

Received Date: 28 February 2024

Calibration Date: 01 March 2024

Reference: 2402-0889WN

Submitted by: MAEJO UNIVERSITY

Ambient Temperature: (23 $\pm$ 2) °C

Relative Humidity: (50 $\pm$ 15) %

63 Moo 4, Nong Han Subdistrict, San Sai District, Chiang
Mai 50290

Procedure used: Calibration were conducted using calibration procedure No. CP-PH01 based on inverse square law technique.

Condition of this result of calibration

1.Reference standards instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
1) Photometry & Encoder	LMguide 9,6 m	120RC003	DL-0064-22	20 Jul 2025
2) Luminous intensity standard lamp	OL FEL-U	F-1542	TP-1029-23	22 Apr 2024

2.This result of calibration was made on requested at the point specified by customer.

3.Test Equipment : Programmable Voltage/Current Source (Model : OL83A, S/N : 16221394).

4.Test Equipment : Illuminance Meter (Model : 51002, S/N : 080129).

5.The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

6.This Certification is traceable to the International System of Unit maintained through:-

-National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

-National Institute of Metrology (Thailand), NSC-ONSC Accredited No. Calibration 0144

Calibrated by : Nivat Nitas
Issue Date : 05 March 2024

Approved Signatory :

[] Phallinee Prabpaipal

[] Wanlop Larpkern

[x] Nuntawat Khamchai

B 0336294

ใบรับรองเครื่องตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่าง (ต่อ)

Cert. No.: 24PH118
Page.: 2 of 2



Result of calibration:- (*) Without adjustment () After adjustment

Function : Illuminance Measurement Range : 40 lx

Standard Value	UUC* Reading	Error	Uncertainty
(lx)	(lx)	(lx)	(± lx)
0	0.00	0.00	-
15	15.04	0.04	0.20
20	20.01	0.01	0.26
28	28.01	0.01	0.37
36	35.91	-0.09	0.47

Function : Illuminance Measurement Range : 400 lx

Standard Value	UUC* Reading	Error	Uncertainty
(lx)	(lx)	(lx)	(± lx)
40	38.3	-1.7	0.52
120	120.5	0.5	1.6
200	200.4	0.4	2.6
280	280.5	0.5	3.7
360	360.0	0.0	4.7

Function : Illuminance Measurement Range : 4000 lx

Standard Value	UUC* Reading	Error	Uncertainty
(lx)	(lx)	(lx)	(± lx)
400	381	-19	5.2
1200	1195	-5	16
2000	2000	0	26
2800	2797	-3	37
3600	3593	-7	47

Function : Illuminance Measurement Range : 40000 lx

Standard Value	UUC* Reading	Error	Uncertainty
(lx)	(lx)	(lx)	(± lx)
4000	4000	0	52
5000	5060	60	65

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95 %

UUC* = Unit Under Calibration.

-o0o-

a 1204861


ประมวลภาพแสดงการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง

จุดตรวจวัด ห้องสำนักงาน



ประมวลภาพแสดงการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (ต่อ)

จุดตรวจวัด ห้องสำนักงาน

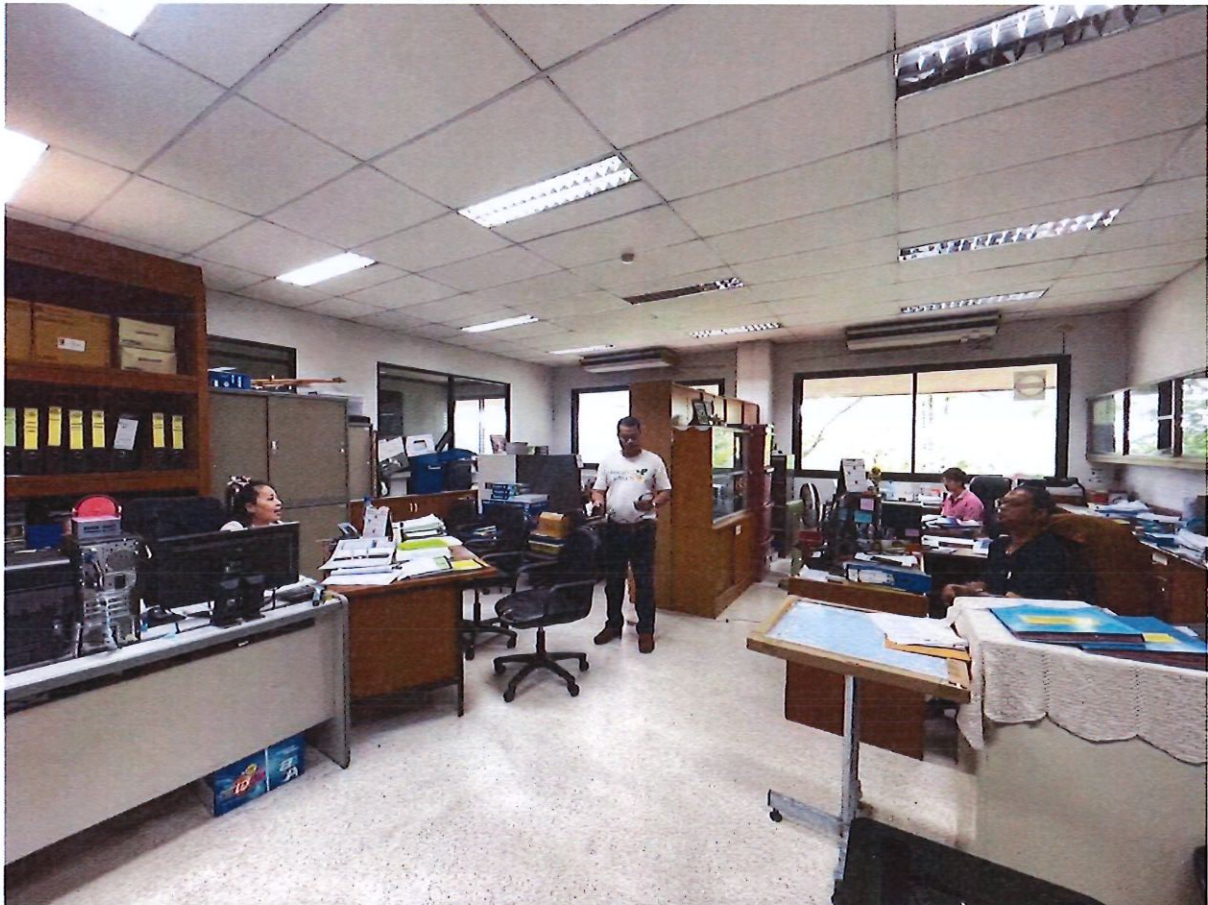

ประมวลภาพแสดงการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (ต่อ)

จุดตรวจวัด ห้องสำนักงาน โต๊ะปฏิบัติงานบุคลากร



ประมวลภาพแสดงการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (ต่อ)

จุดตรวจวัด ห้องสำนักงาน โต๊ะปฏิบัติงานบุคลากร





ประมวลภาพแสดงการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (ต่อ)

จุดตรวจวัด ห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป



ประมวลภาพแสดงการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (ต่อ)

จุดตรวจวัด ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์

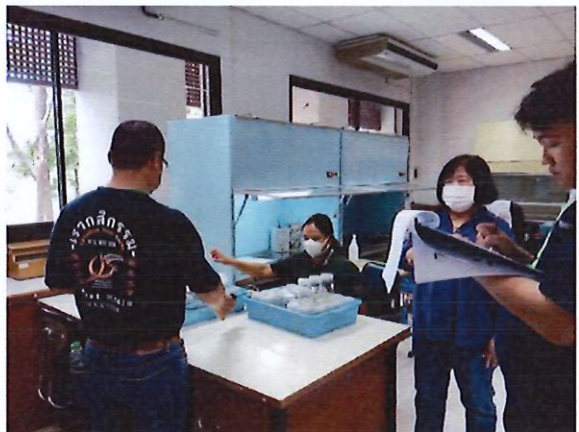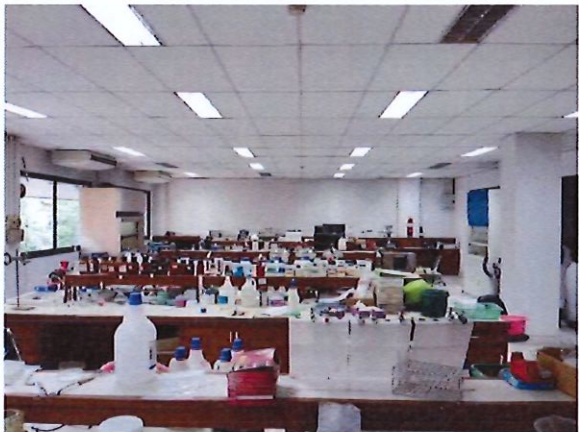

ประมวลภาพแสดงการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (ต่อ)

จุดตรวจวัด ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป



ประมวลภาพแสดงการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (ต่อ)

จุดตรวจวัด ระเบียบ โถงทางสัญจร

