

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : CC-01

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	จนท
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	จนท
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	จนท
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	จนท
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	จนท
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	จนท
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

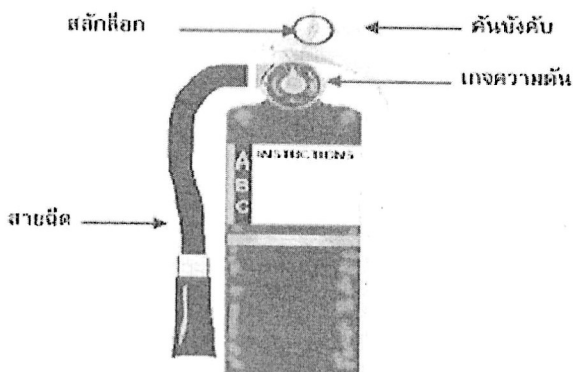

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดยุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง											
รายละเอียดของถังดับเพลิง						หมายเลขถัง : CC-02					
ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์						จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3					
วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	ปริญญ์
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	ปริญญ์
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	ปริญญ์
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	ปริญญ์
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	ปริญญ์
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	ปริญญ์
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมدอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : CC-03

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	จ.พ.
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	จ.พ.
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	จ.พ.
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	จ.พ.
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	จ.พ.
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	จ.พ.
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

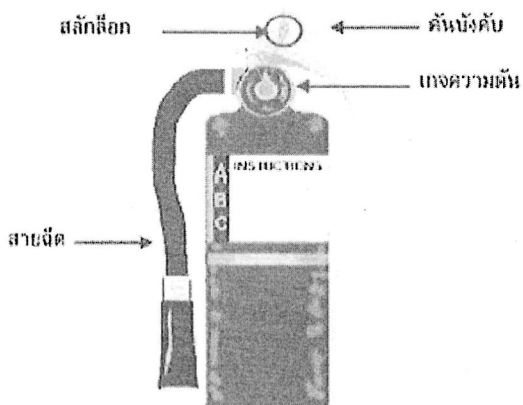

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : CC-04

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	จ.พร
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	จ.พร
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	จ.พร
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	จ.พร
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	จ.พร
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	จ.พร
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

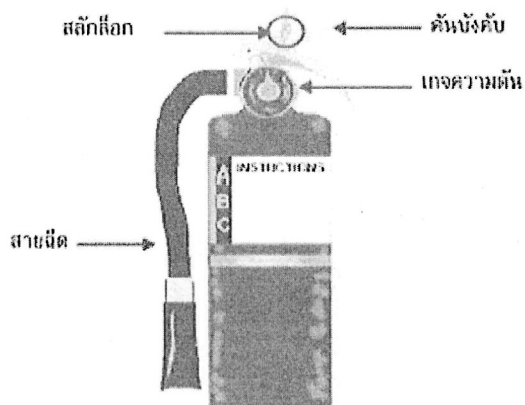

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : CC-05

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	เจษฎ์
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	เจษฎ์
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	เจษฎ์
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	เจษฎ์
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	เจษฎ์
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	เจษฎ์
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

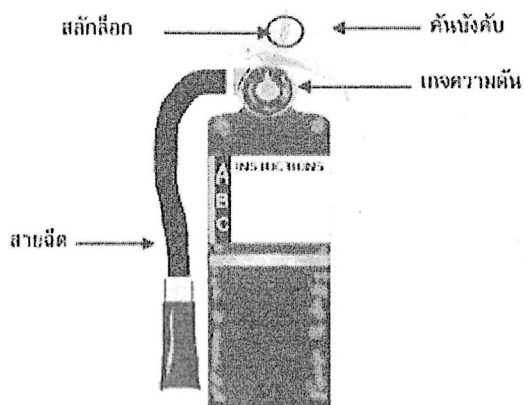

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : CC-06

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	เพชร
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	เพชร
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	เพชร
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	เพชร
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	เพชร
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	เพชร
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

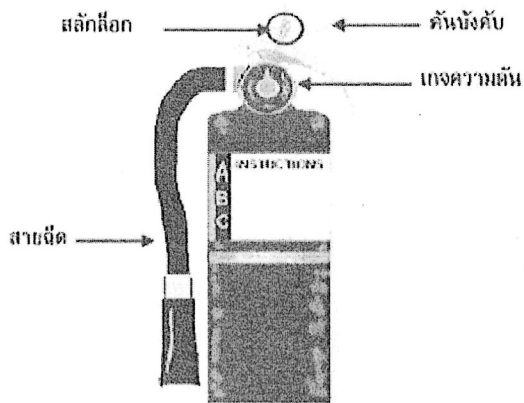

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : CC-07

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	JKW
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	JKW
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	JKW
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	JKW
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	JKW
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	JKW
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

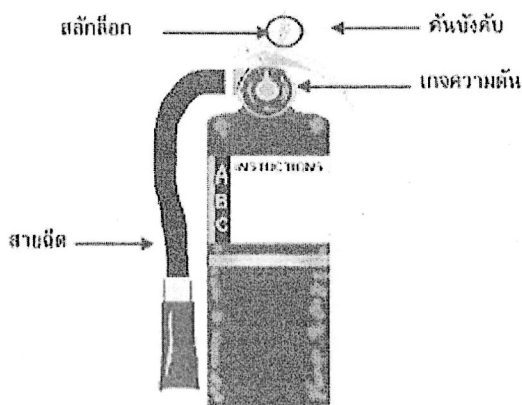

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :


- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง	
รายละเอียดของถังดับเพลิง	หมายเลขถัง : CC-08
ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์	จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

หมายเลขถัง : CC-08

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3

ภาพดังปกติ

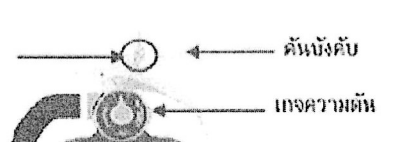


หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ เกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	



- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่