

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-01

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67											วชิรนา
15 ก.พ. 67											วชิรนา
15 มี.ค. 67											วชิรนา
17 เม.ย. 67											วชิรนา
15 พ.ค. 67											วชิรนา
17 มิ.ย. 67											วชิรนา
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

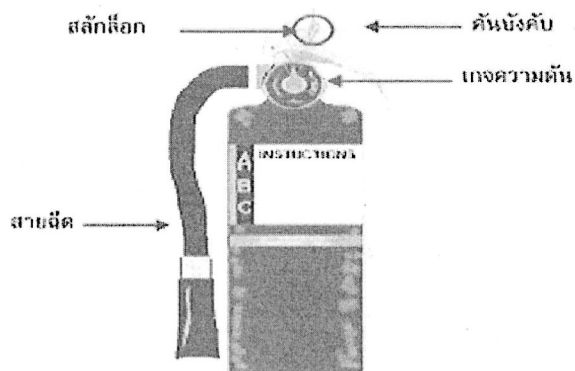

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ	
ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง											
รายละเอียดของถังดับเพลิง						หมายเลขถัง : BB-02					
ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์						จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2					
วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	อจนา
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	อจนา
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	อจนา
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ต้องดูเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดยอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-03

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	วชิรา
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	วชิรา
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	วชิรา
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	วชิรา
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	วชิรา
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	วชิรา
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

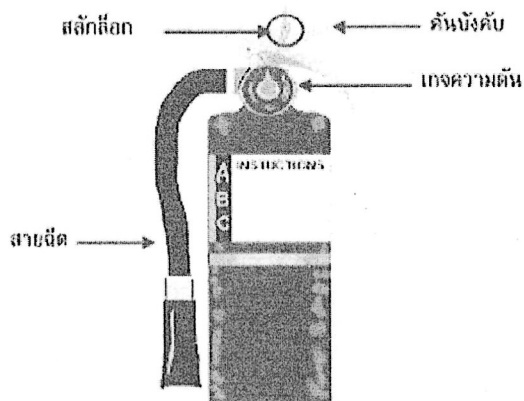

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-04

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67											วชิรา
15 ก.พ. 67											วชิรา
15 มี.ค. 67											วชิรา
17 เม.ย. 67											วชิรา
15 พ.ค. 67											วชิรา
17 มิ.ย. 67											วชิรา
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

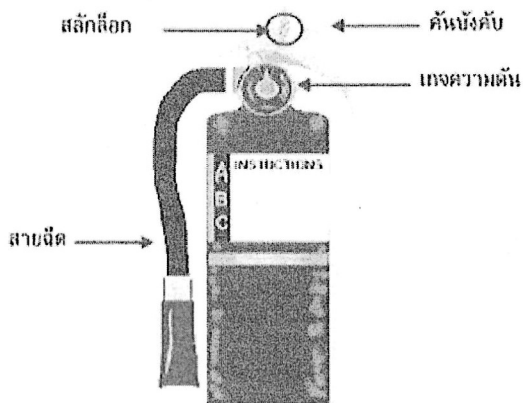

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-05

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67											ชลน
15 ก.พ. 67											ชลน
15 มี.ค. 67											ชลน
17 เม.ย. 67											ชลน
15 พ.ค. 67											ชลน
17 มิ.ย. 67											ชลน
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

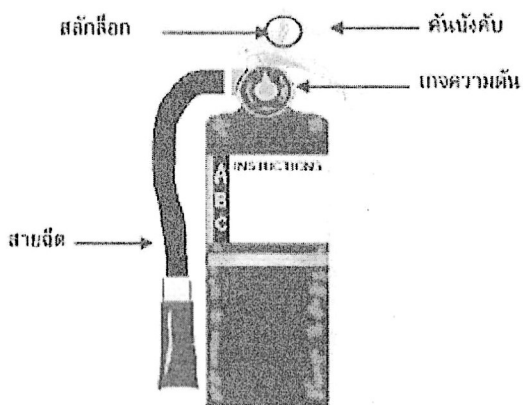

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง											
รายละเอียดของถังดับเพลิง						หมายเลขถัง : BB-06					
ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์						จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2					
วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	วสนา
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	วสนา
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	วสนา
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	วสนา
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	วสนา
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	วสนา
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หמדอายุ () อื่น ๆ	
ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-07

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67											วสนก
15 ก.พ. 67											วสนก
15 มี.ค. 67											วสนก
17 เม.ย. 67											วสนก
15 พ.ค. 67											วสนก
17 มิ.ย. 67											วสนก
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

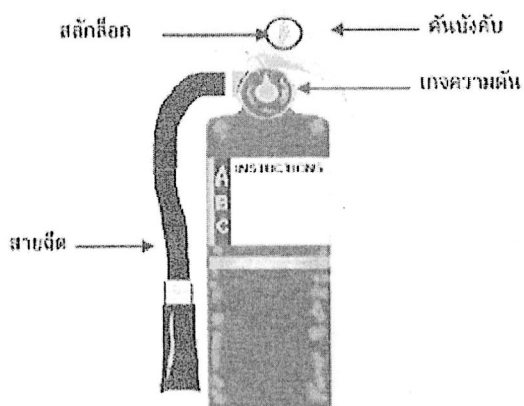

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : BB-08

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67											อลงกา
15 ก.พ. 67											อลงกา
15 มี.ค. 67											อลงกา
17 เม.ย. 67											อลงกา
15 พ.ค. 67											อลงกา
17 มิ.ย. 67											อลงกา
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

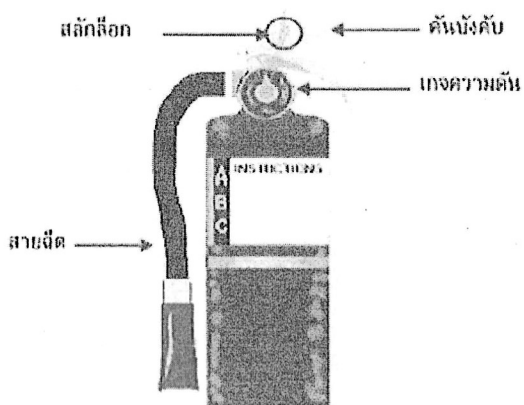

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที