


บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง	
รายละเอียดของถังดับเพลิง	หมายเลขถัง : AA-01
ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์	จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

หมายเลขถัง : AA-01

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด	
สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ	
ผู้รายงาน :	
ตำแหน่ง :	
วันที่ :	

หมายเหตุ: ถึงคืบเพ็ญชนิดคาร์บอนไม่นับถ่วงความดัน

วันที่ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-02

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนิต
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	ธนิต
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนิต
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	ธนิต
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนิต
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	ธนิต
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังดับเพลิง

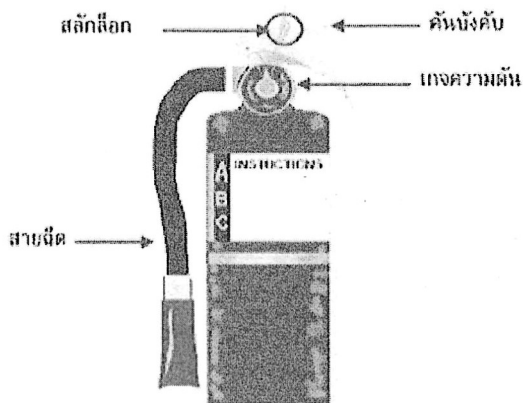

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-04

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนจิ
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	ธนจิ
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนจิ
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	ธนจิ
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนจิ
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	ธนจิ
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

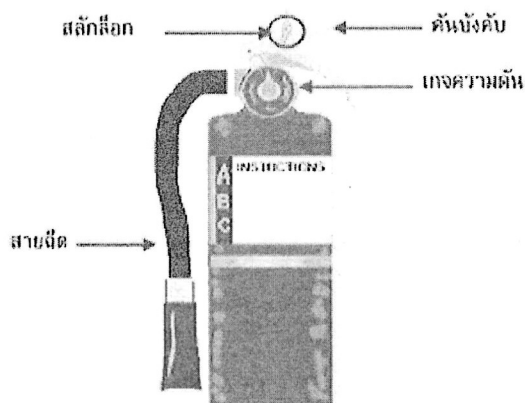

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-05

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	สนธิ
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	สนธิ
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	สนธิ
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	สนธิ
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	สนธิ
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	สนธิ
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

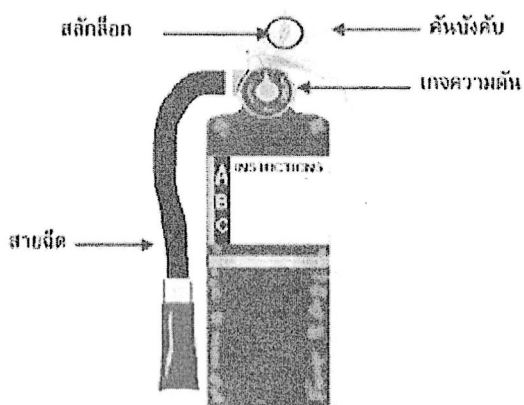

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-06

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

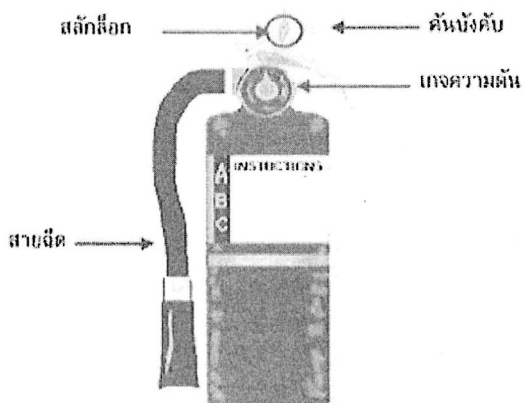

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-07

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

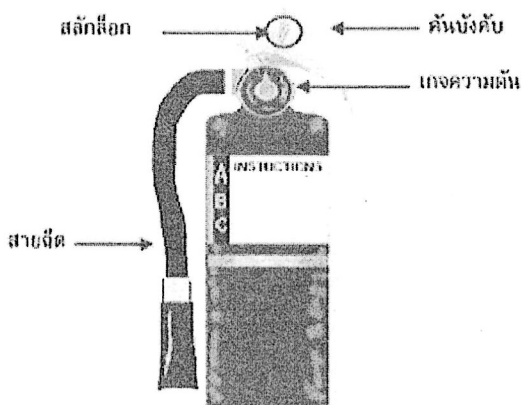

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


หมายเลขถัง : AA-08

ชนิด : ผงเคมีแห้ง ขนาด : 15 ปอนด์

จุดติดตั้ง : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
15 ม.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 ก.พ. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 มี.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
17 เม.ย. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 พ.ค. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
17 มิ.ย. 67	/		/		/		/			/	ธนวิ
15 ก.ค. 67											
15 ส.ค. 67											
16 ก.ย. 67											
15 ต.ค. 67											
15 พ.ย. 67											
16 ธ.ค. 67											

ภาพถังปกติ

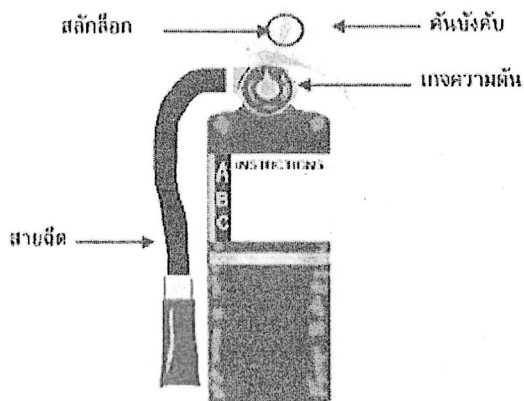

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด : () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

ข้อปฏิบัติ :

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ทันที